


LEGENDA:

- Linea esistente da demolire
- Linea esistente da mantenere
- Linea aerea nuda da 15 KV
- Linea esistente da mantenere
- Linea in cavo interrato da 15 KV
- Cabina secondaria da mantenere
- Linea elettrica interrata di progetto
- Cabina secondaria di progetto
- Cabina secondaria di progetto modello DG2061 Ed.08
- n° 4 corrugati Ø 200 media tensione
- n° 4 corrugati Ø 160 bassa tensione
- n° 2 corrugati Ø 200 media tensione
- n° 2 corrugati Ø 160 bassa tensione
- Pozzetto stradale 80x80 chiuso in ghisa
- Pozzetto stradale 60x60 chiuso in c/c
- Area di laminazione
- Fascia di rispetto metanodotto


UTENZE:

UMI 01	2	Kw 90 x 2
UMI 02	2	Kw 90 x 2
UMI 03	2	Kw 90 x 2
UMI 04	2	Kw 90 x 2
UMI 05	1	Kw 90
UMI 06	1	Kw 90
UMI 07	2	Kw 90 x 2
Totale	12	Kw 1,080


CABINA MODELLO DG 2061 ED8
PIANTA CABINA

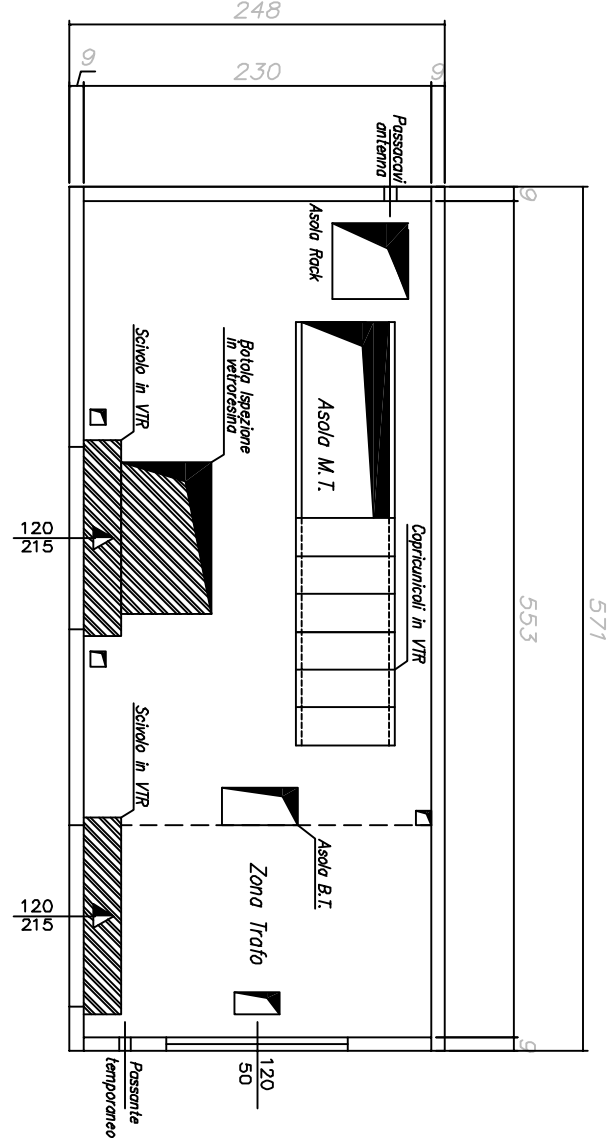


SEZ. TRASVERSALE

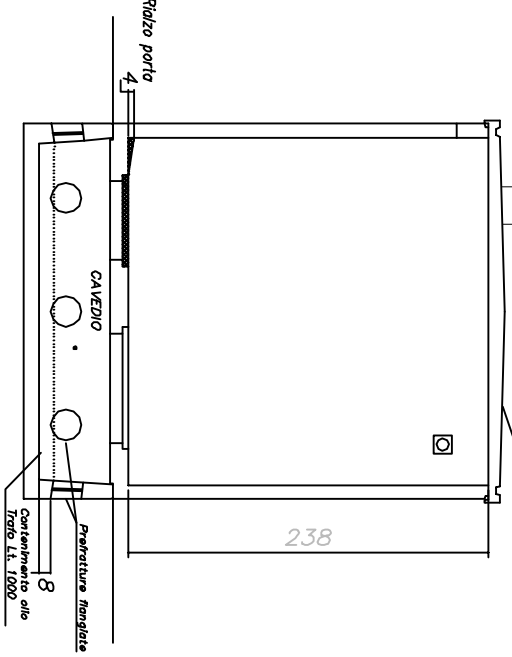


VISTA LATO DESTRO

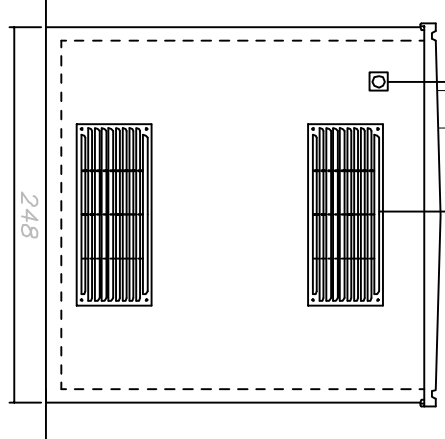


VISTA LATO SINISTRO

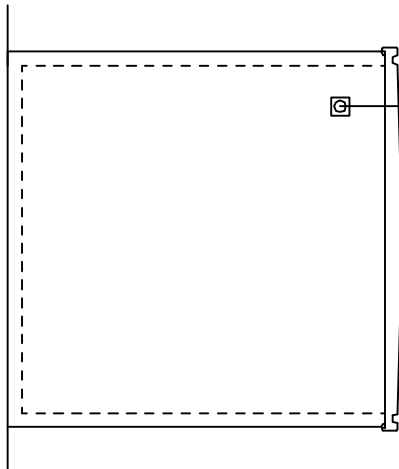



VISTA FRONTALE

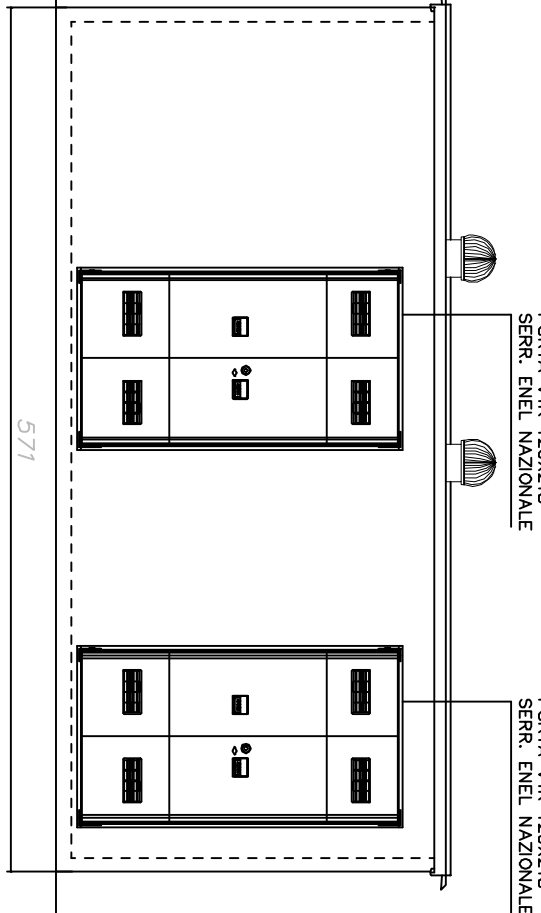

VISTA POSTERIORE

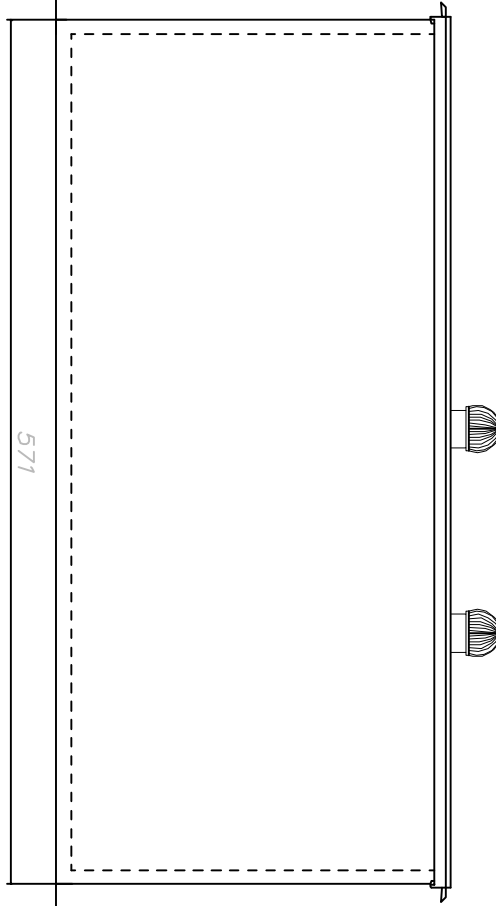

torretta in muratura
o ds per raggiungere
la quota stradale
pavim. n. 2 a
profondità
chiusura in ghisa stereotale a norma
UNIEN 124, DN 400

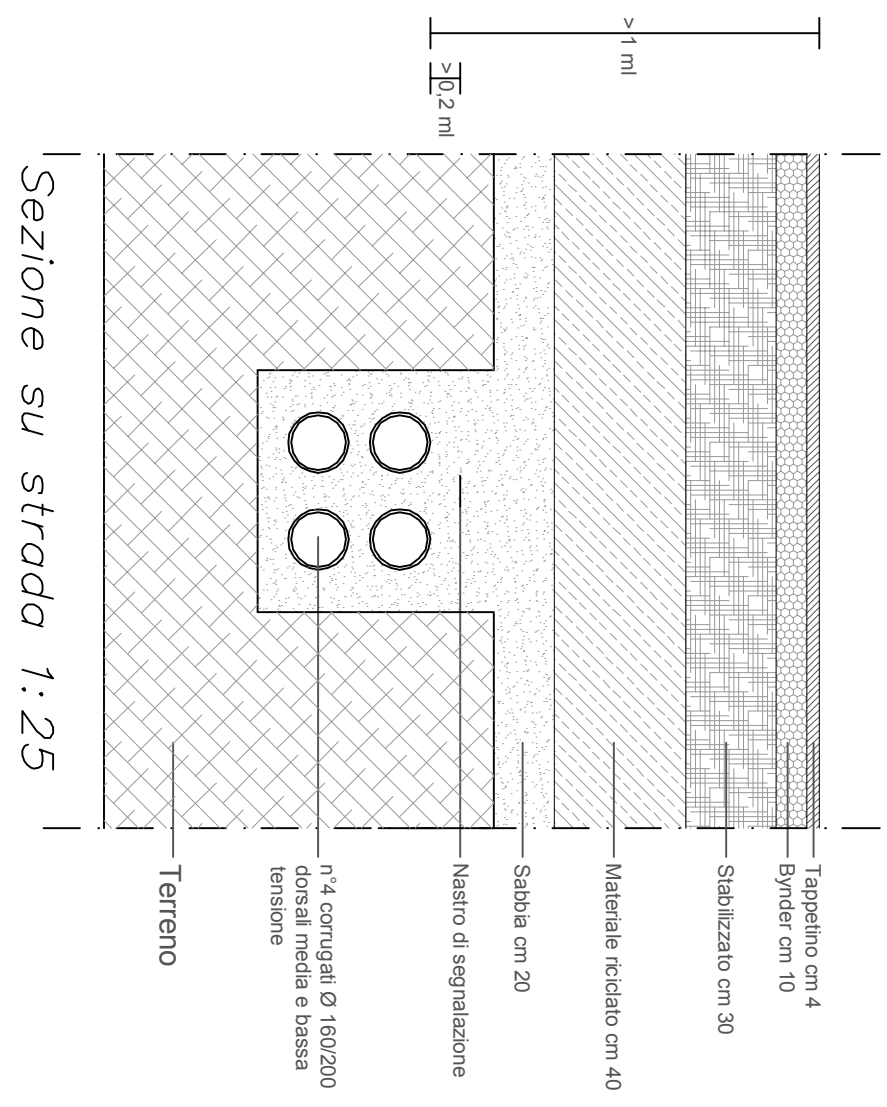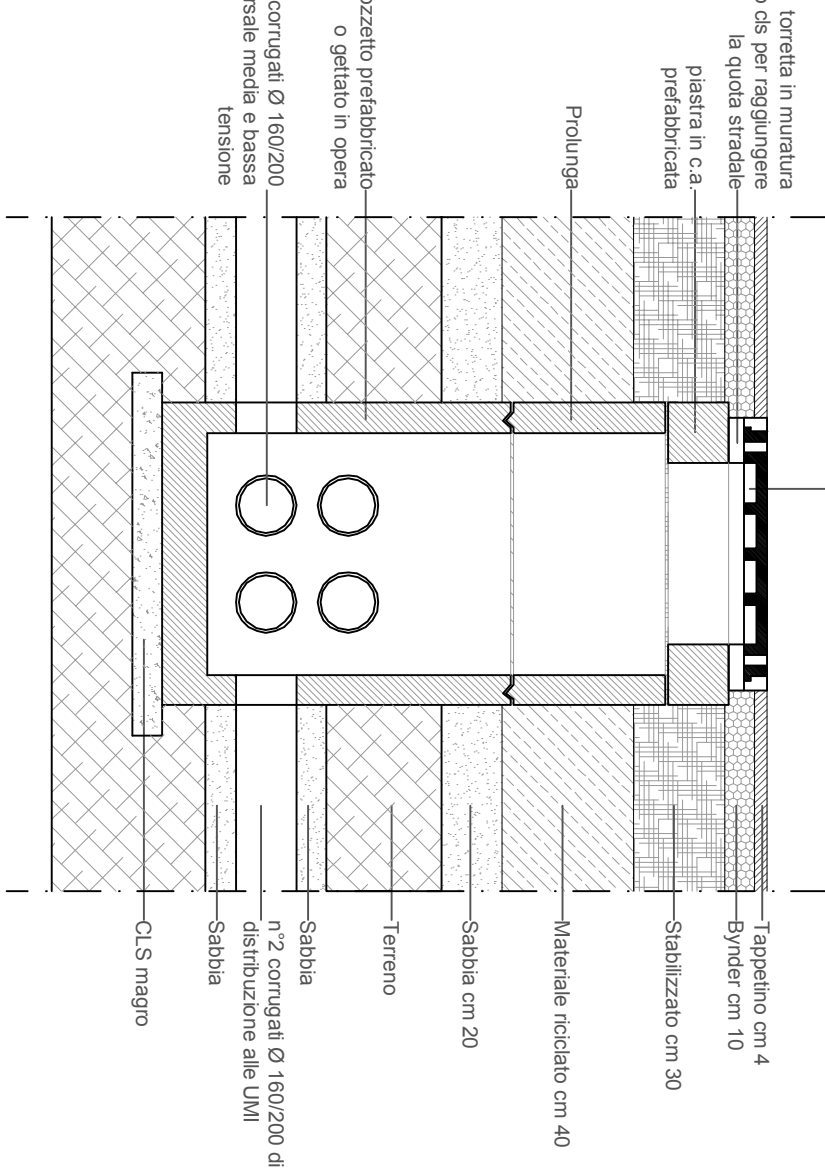

Sezione su strada 1:25

Progettista architettonico:
Andrea Agostini
Architetto

Architetto Andrea Agostini
47938 RICCIONE (RN)
tel. 0541 989443
mail: andrea.agostini@uniroma2.it
www.agostini.it

Progettista:
Reggini Maria Chiara

Reggini Marco

Fom Industrie srl
Legale Rappresentante Prelinari Quaranta

PGF srl
Legale Rappresentante Prelinari Quaranta

Progetto:
**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (EX CCG)
ZONA DI P.S.C. APSI
SITUATO IN VIA TOSCANINI E VIA LUGONIA**

Oggetto Disegno:
**RETE ENEL
DEMOLIZIONI E
LINEA DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA**

Tavola n°:
R.02

Redatto:

Data:
23/07/2021

Scale:
1:1000

Formato stampa:
A1

Codice Progetto:
RCG

Revisioni:

Note:

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, DISTRIBUITO, VENDUTO, TRASMESSO, IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO DEL PROGETTISTA. PENSA 2021 N. 633